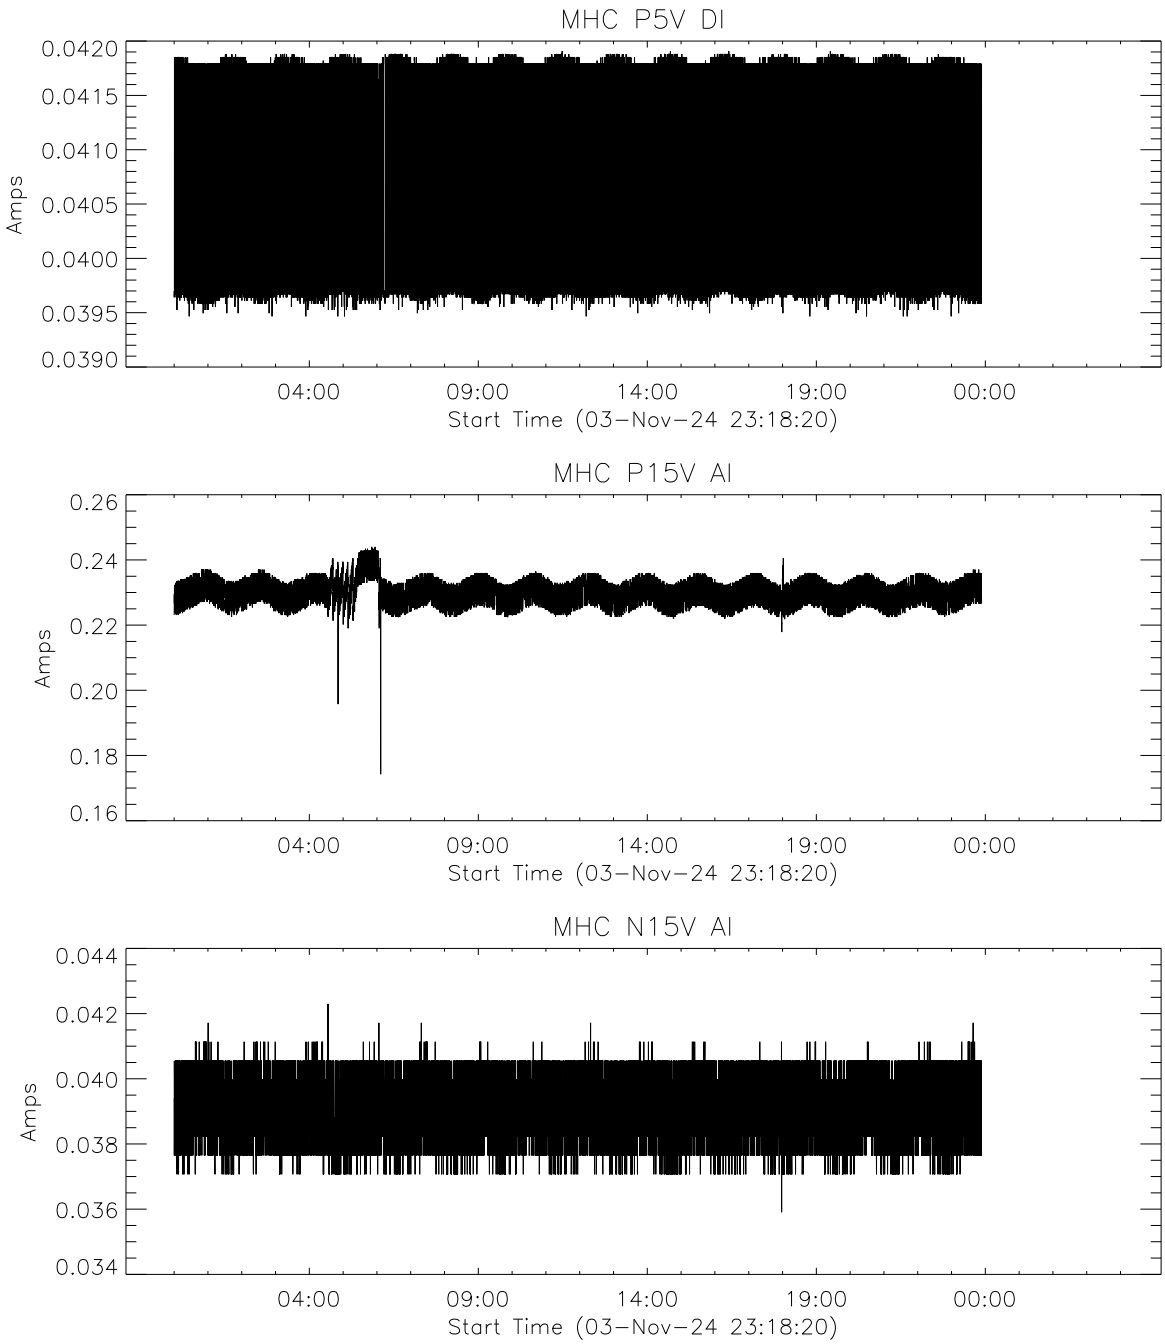
MHC P5V DI
Amps
0.0420
0.0415
0.0410
0.0405
0.0400
0.0395
0.0390
04:00
09:00
14:00
19:00
00:00
Start Time (03−Nov−24 23:18:20)
MHC P15V AI
Amps
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
04:00
09:00
14:00
19:00
00:00
Start Time (03−Nov−24 23:18:20)
MHC N15V AI
Amps
0.044
0.042
0.040
0.038
0.036
0.034
04:00
09:00
14:00
19:00
00:00
Start Time (03−Nov−24 23:18:20)

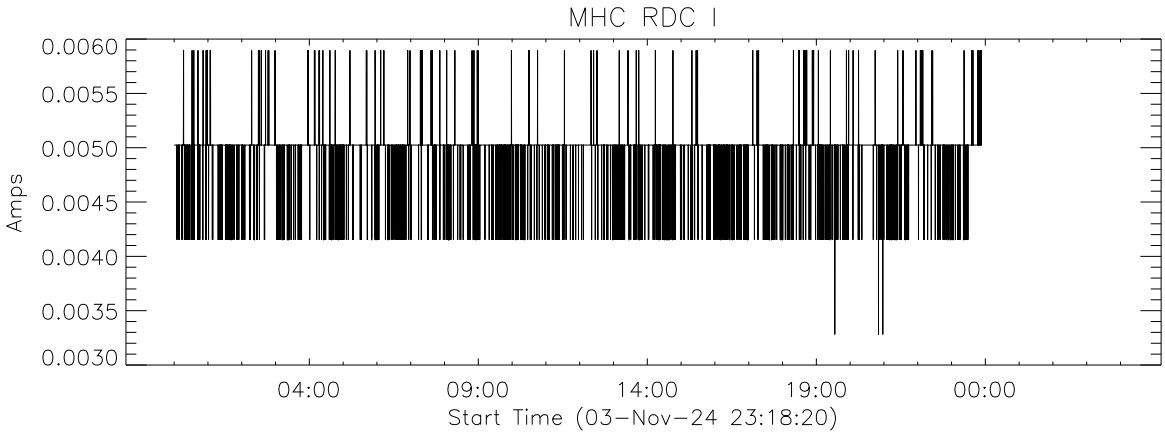
MHC RDC I
0.0060
0.0055
0.0050
0.0045
0.0040
0.0035
0.0030
Amps
04:00
09:00
14:00
19:00
00:00
Start Time (03-Nov-24 23:18:20)