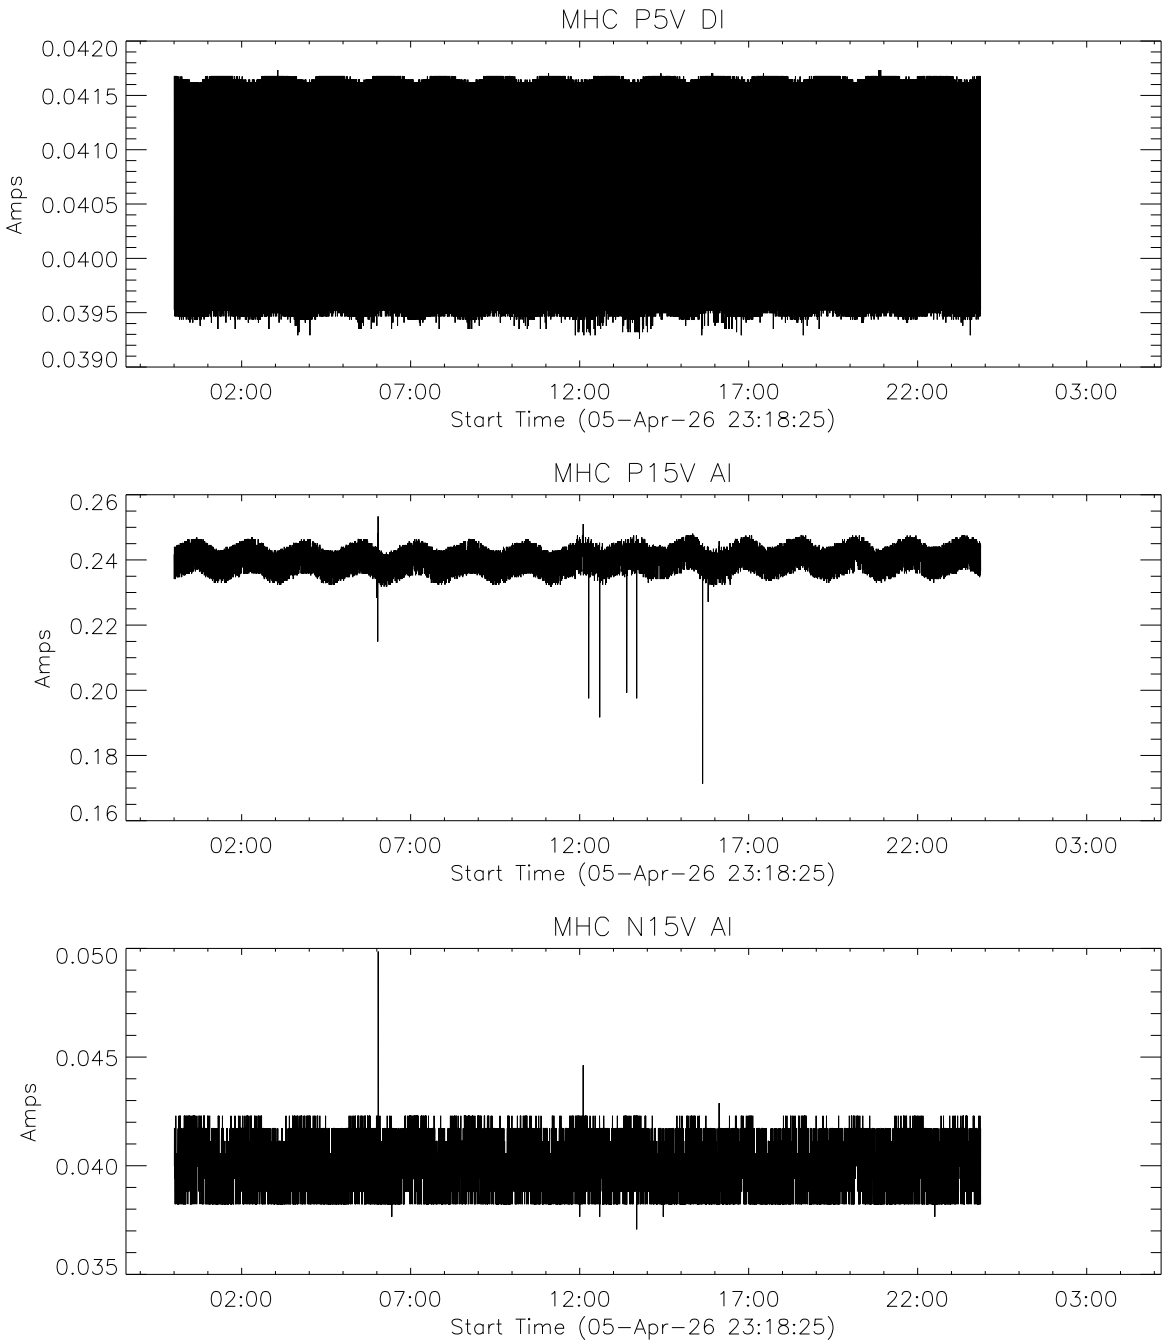
MHC P5V DI
Amps
0.0420
0.0415
0.0410
0.0405
0.0400
0.0395
0.0390
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (05-Apr-26 23:18:25)
MHC P15V AI
Amps
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (05-Apr-26 23:18:25)
MHC N15V AI
Amps
0.050
0.045
0.040
0.035
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (05-Apr-26 23:18:25)

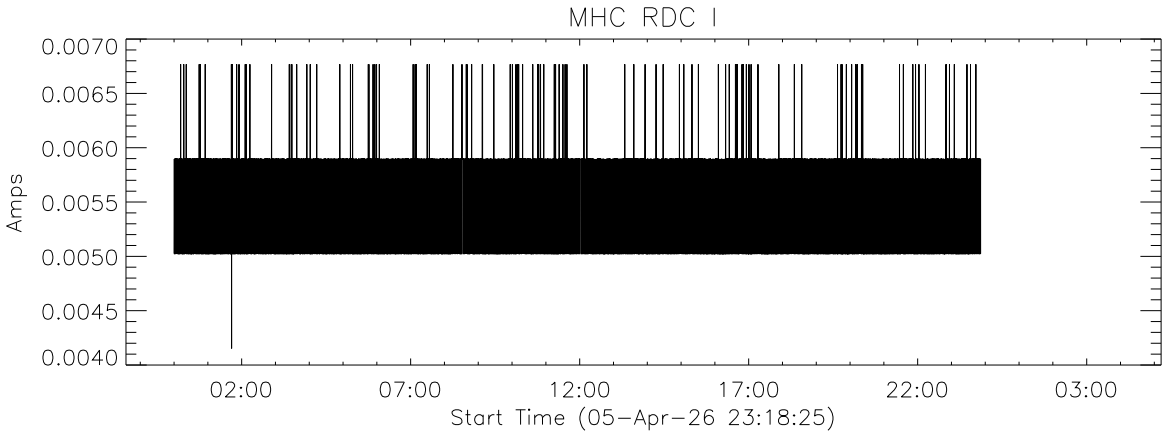
MHC RDC I
0.0070
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
0.0045
0.0040
Amps
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (05-Apr-26 23:18:25)