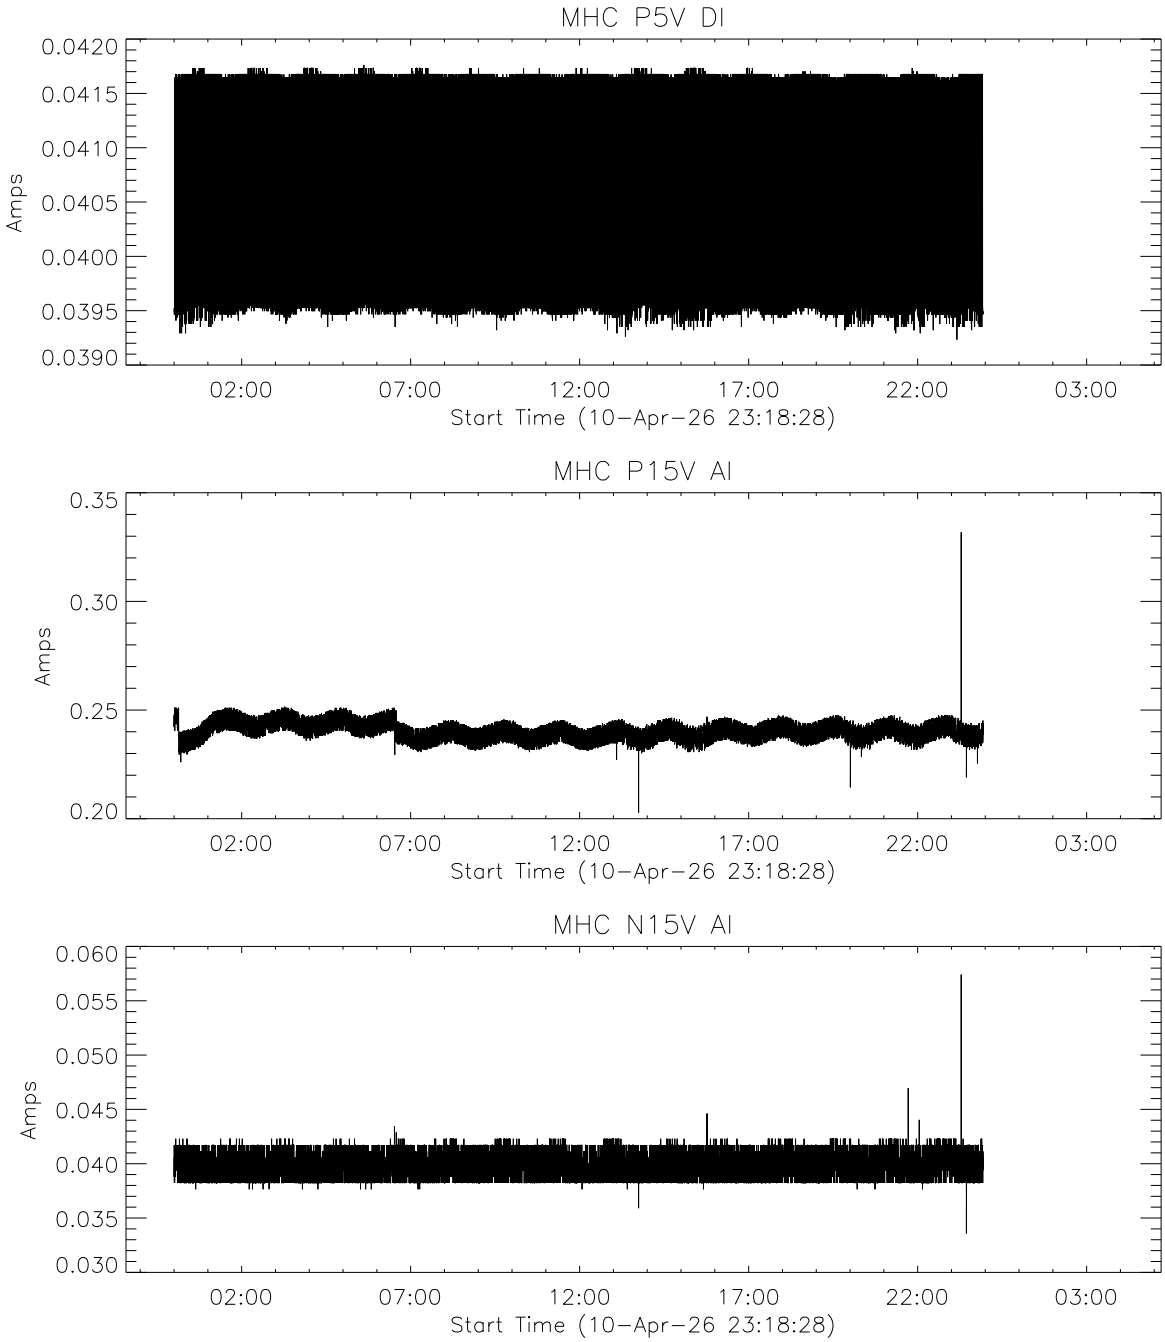
MHC P5V DI
Amps
0.0420
0.0415
0.0410
0.0405
0.0400
0.0395
0.0390
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (10-Apr-26 23:18:28)
MHC P15V AI
Amps
0.35
0.30
0.25
0.20
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (10-Apr-26 23:18:28)
MHC N15V AI
Amps
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (10-Apr-26 23:18:28)

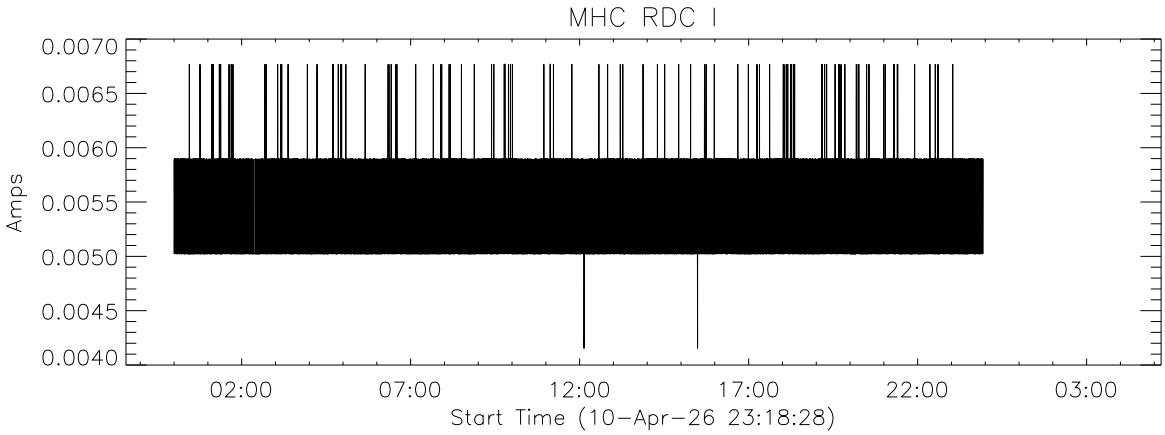
MHC RDC I
0.0070
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
0.0045
0.0040
Amps
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (10-Apr-26 23:18:28)