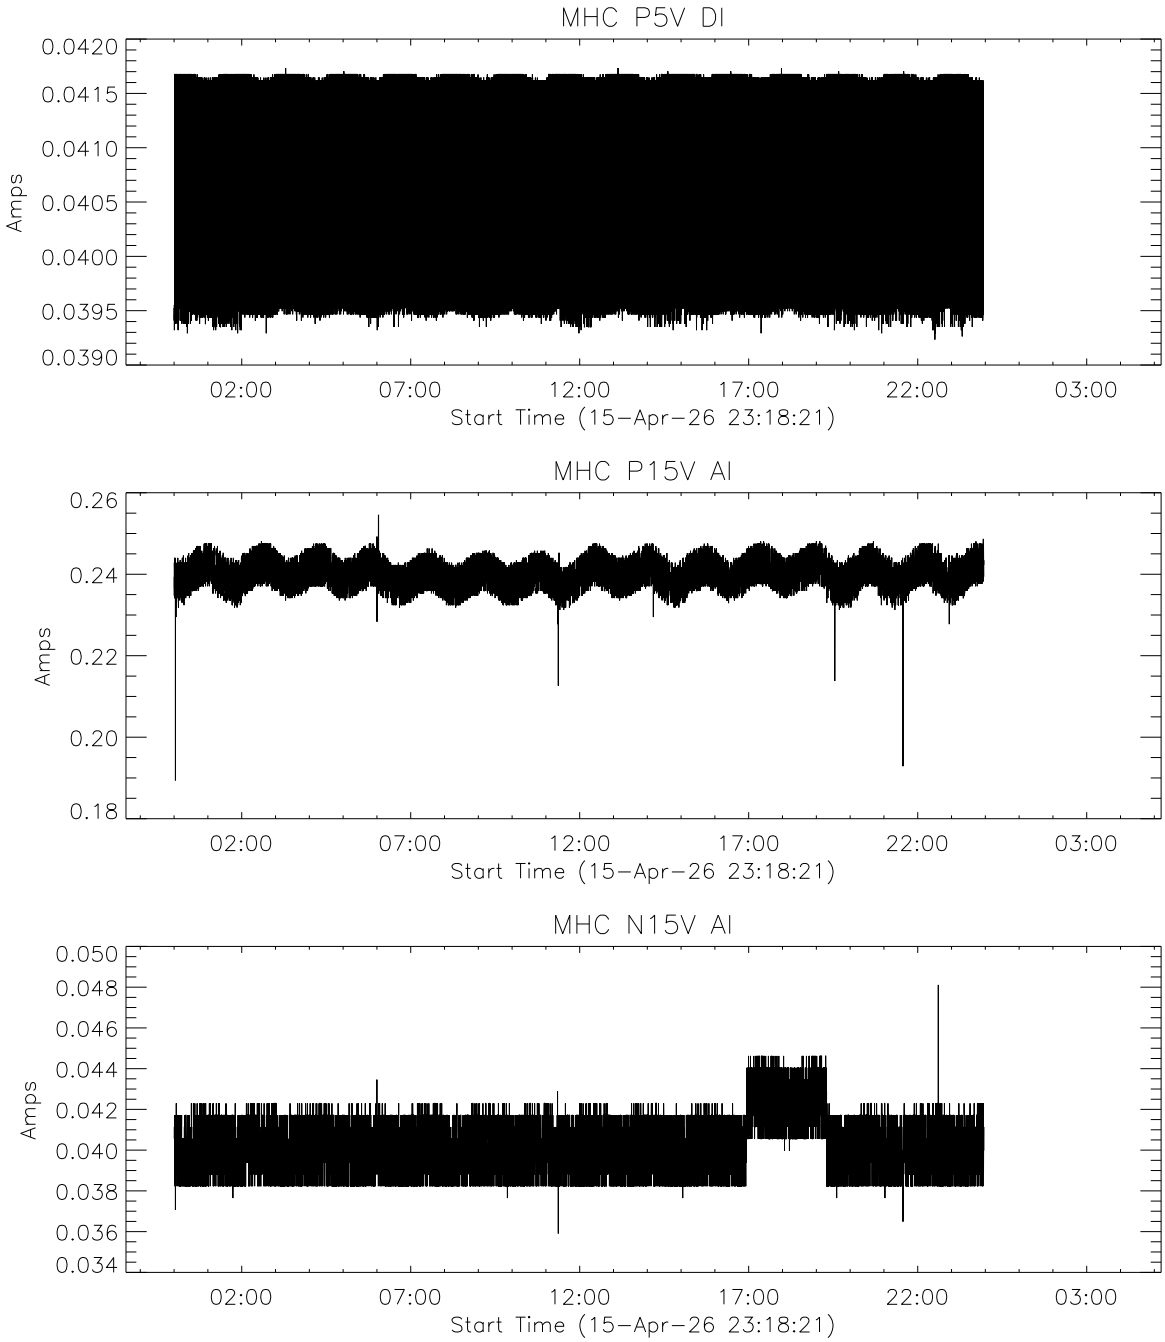
MHC P5V DI
Amps
0.0420
0.0415
0.0410
0.0405
0.0400
0.0395
0.0390
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (15-Apr-26 23:18:21)
MHC P15V AI
Amps
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (15-Apr-26 23:18:21)
MHC N15V AI
Amps
0.050
0.048
0.046
0.044
0.042
0.040
0.038
0.036
0.034
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (15-Apr-26 23:18:21)

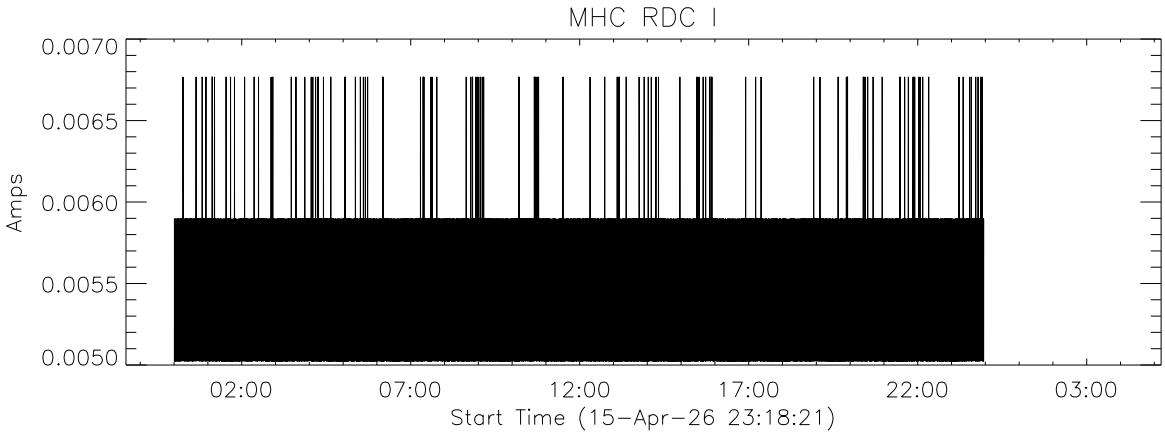
MHC RDC I
0.0070
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
Amps
02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
03:00
Start Time (15-Apr-26 23:18:21)