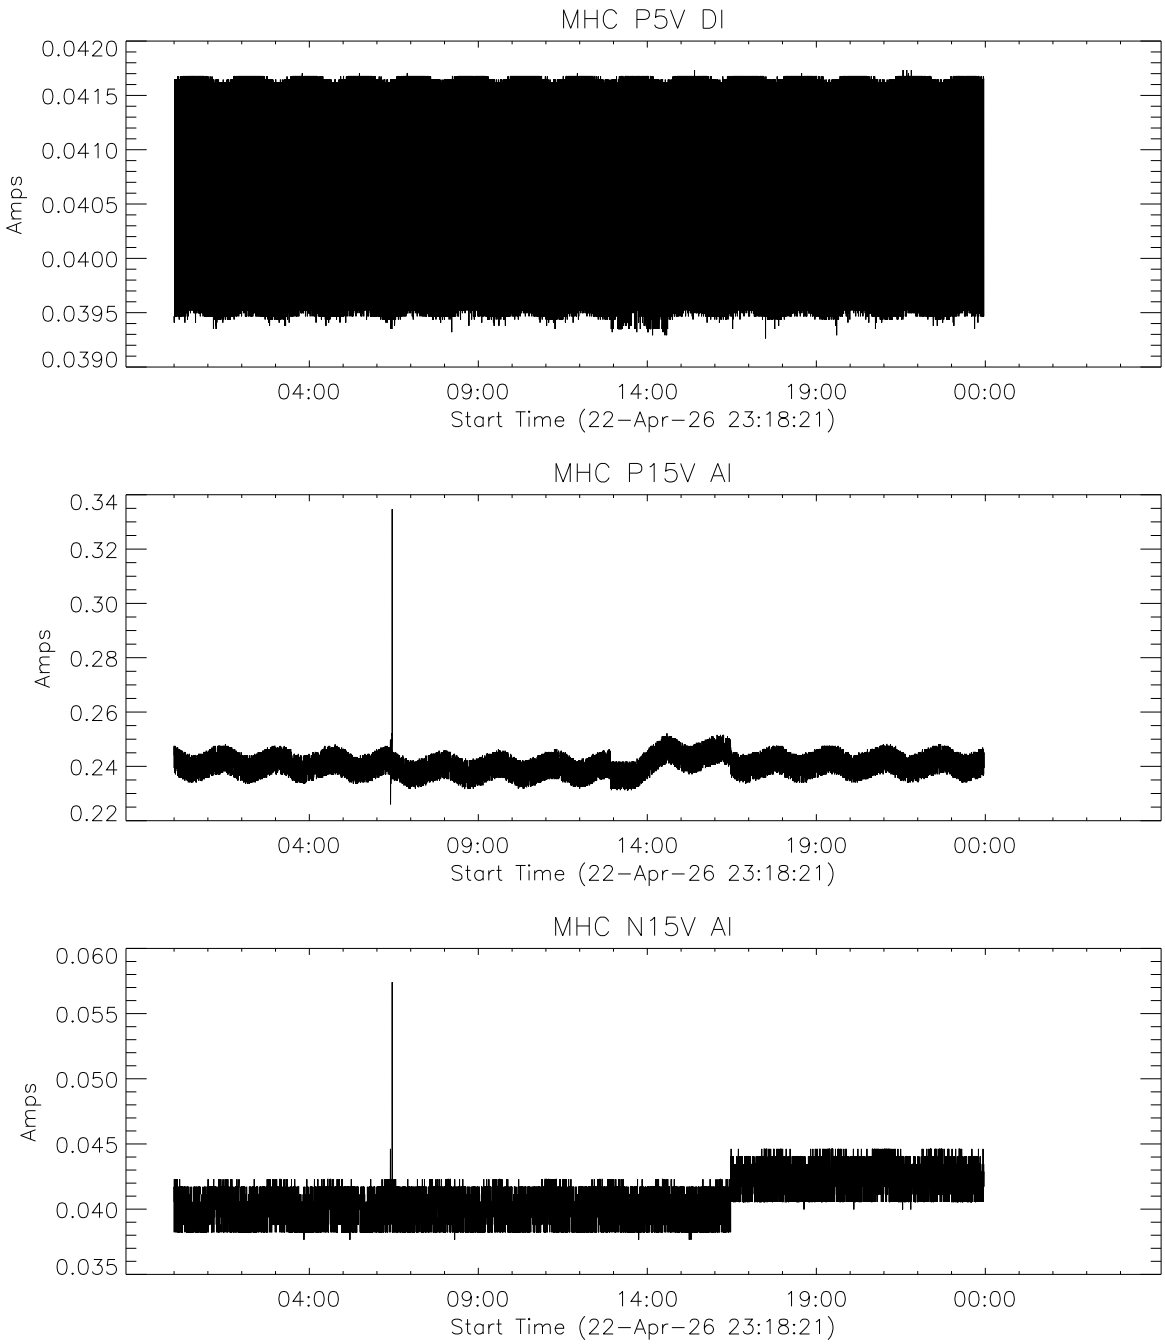
MHC P5V DI
Amps
0.0420
0.0415
0.0410
0.0405
0.0400
0.0395
0.0390
04:00
09:00
14:00
19:00
00:00
Start Time (22-Apr-26 23:18:21)
MHC P15V AI
Amps
0.34
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
04:00
09:00
14:00
19:00
00:00
Start Time (22-Apr-26 23:18:21)
MHC N15V AI
Amps
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
04:00
09:00
14:00
19:00
00:00
Start Time (22-Apr-26 23:18:21)

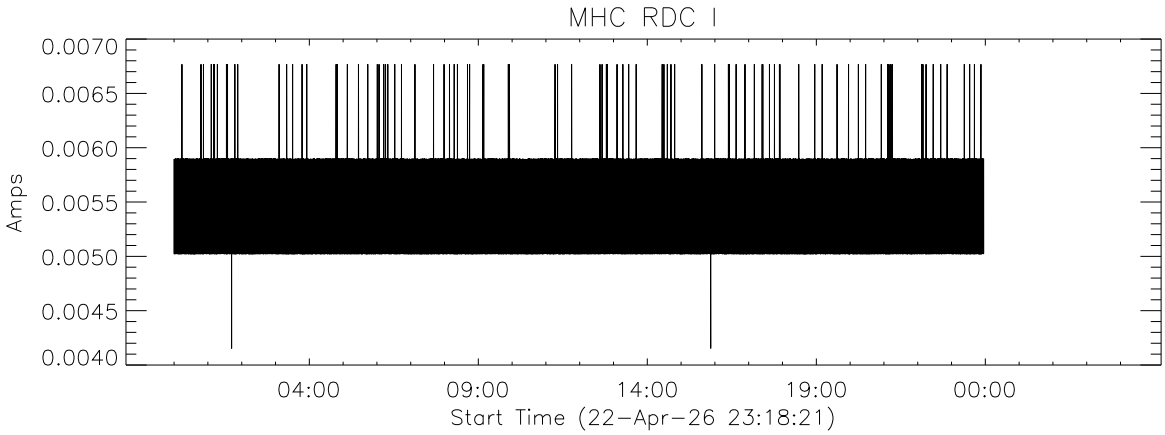
MHC RDC I
0.0070
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
0.0045
0.0040
Amps
04:00
09:00
14:00
19:00
00:00
Start Time (22-Apr-26 23:18:21)