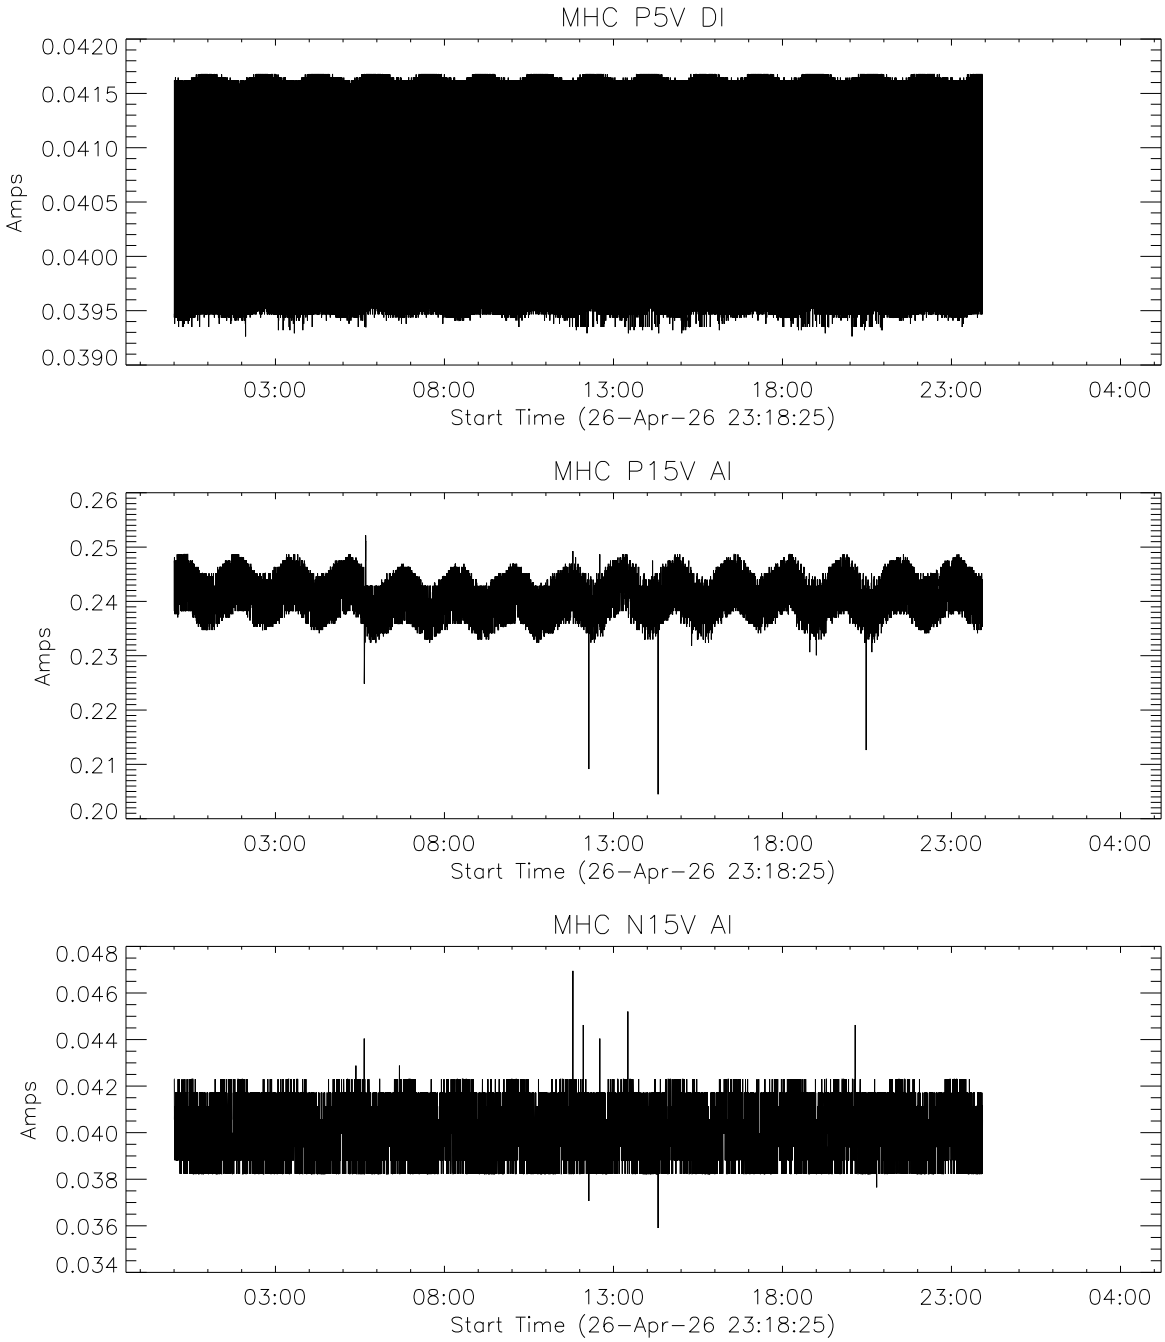
MHC P5V DI
Amps
0.0420
0.0415
0.0410
0.0405
0.0400
0.0395
0.0390
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (26-Apr-26 23:18:25)
MHC P15V AI
Amps
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (26-Apr-26 23:18:25)
MHC N15V AI
Amps
0.048
0.046
0.044
0.042
0.040
0.038
0.036
0.034
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (26-Apr-26 23:18:25)

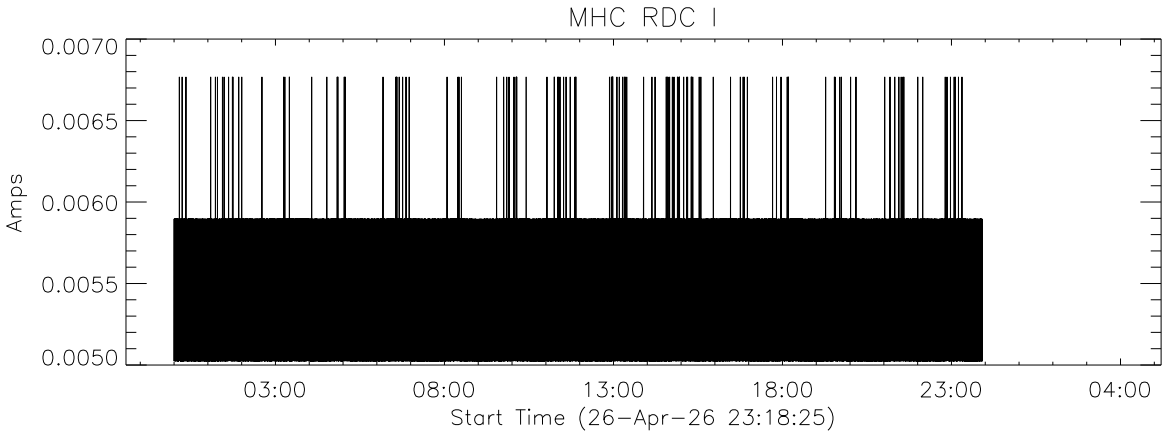
MHC RDC I
0.0070
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
Amps
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (26-Apr-26 23:18:25)