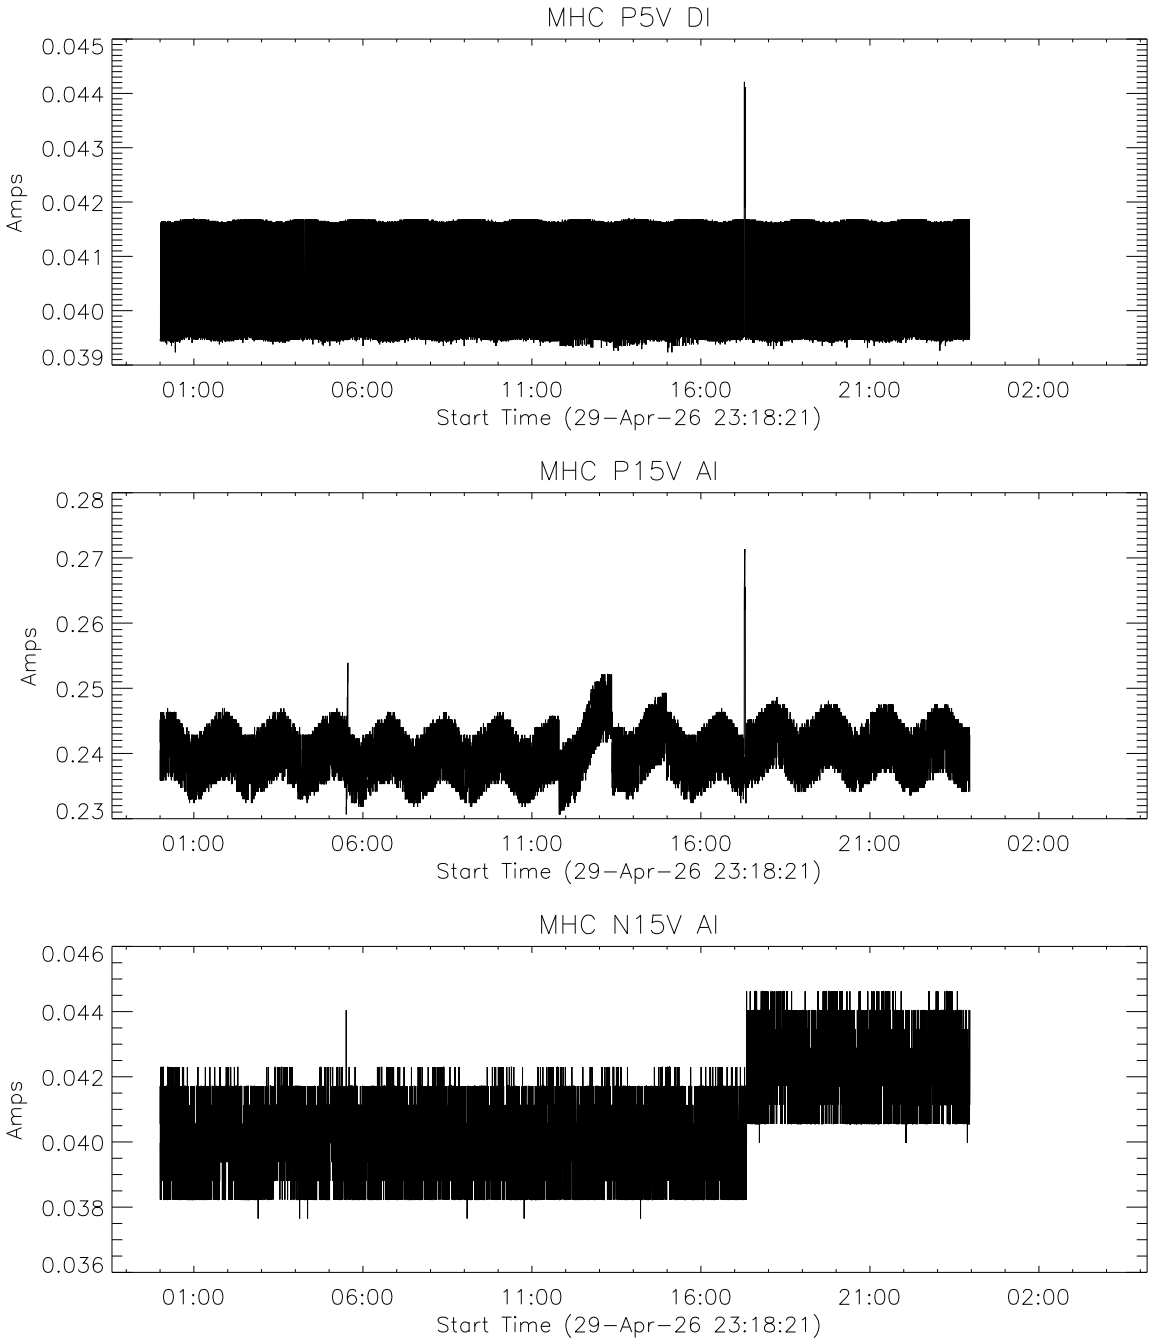
MHC P5V DI
Amps
0.045
0.044
0.043
0.042
0.041
0.040
0.039
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (29-Apr-26 23:18:21)
MHC P15V AI
Amps
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (29-Apr-26 23:18:21)
MHC N15V AI
Amps
0.046
0.044
0.042
0.040
0.038
0.036
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (29-Apr-26 23:18:21)

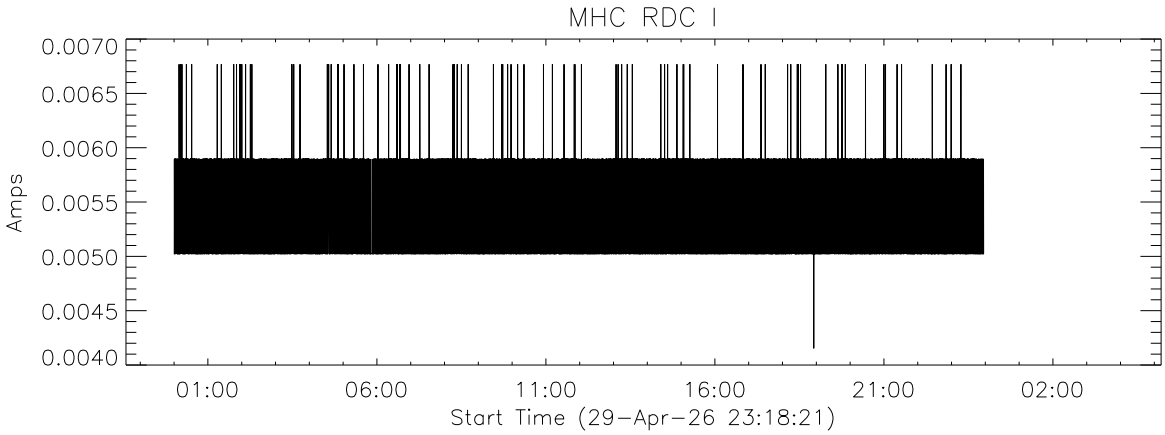
MHC RDC I
0.0070
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
0.0045
0.0040
Amps
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (29-Apr-26 23:18:21)