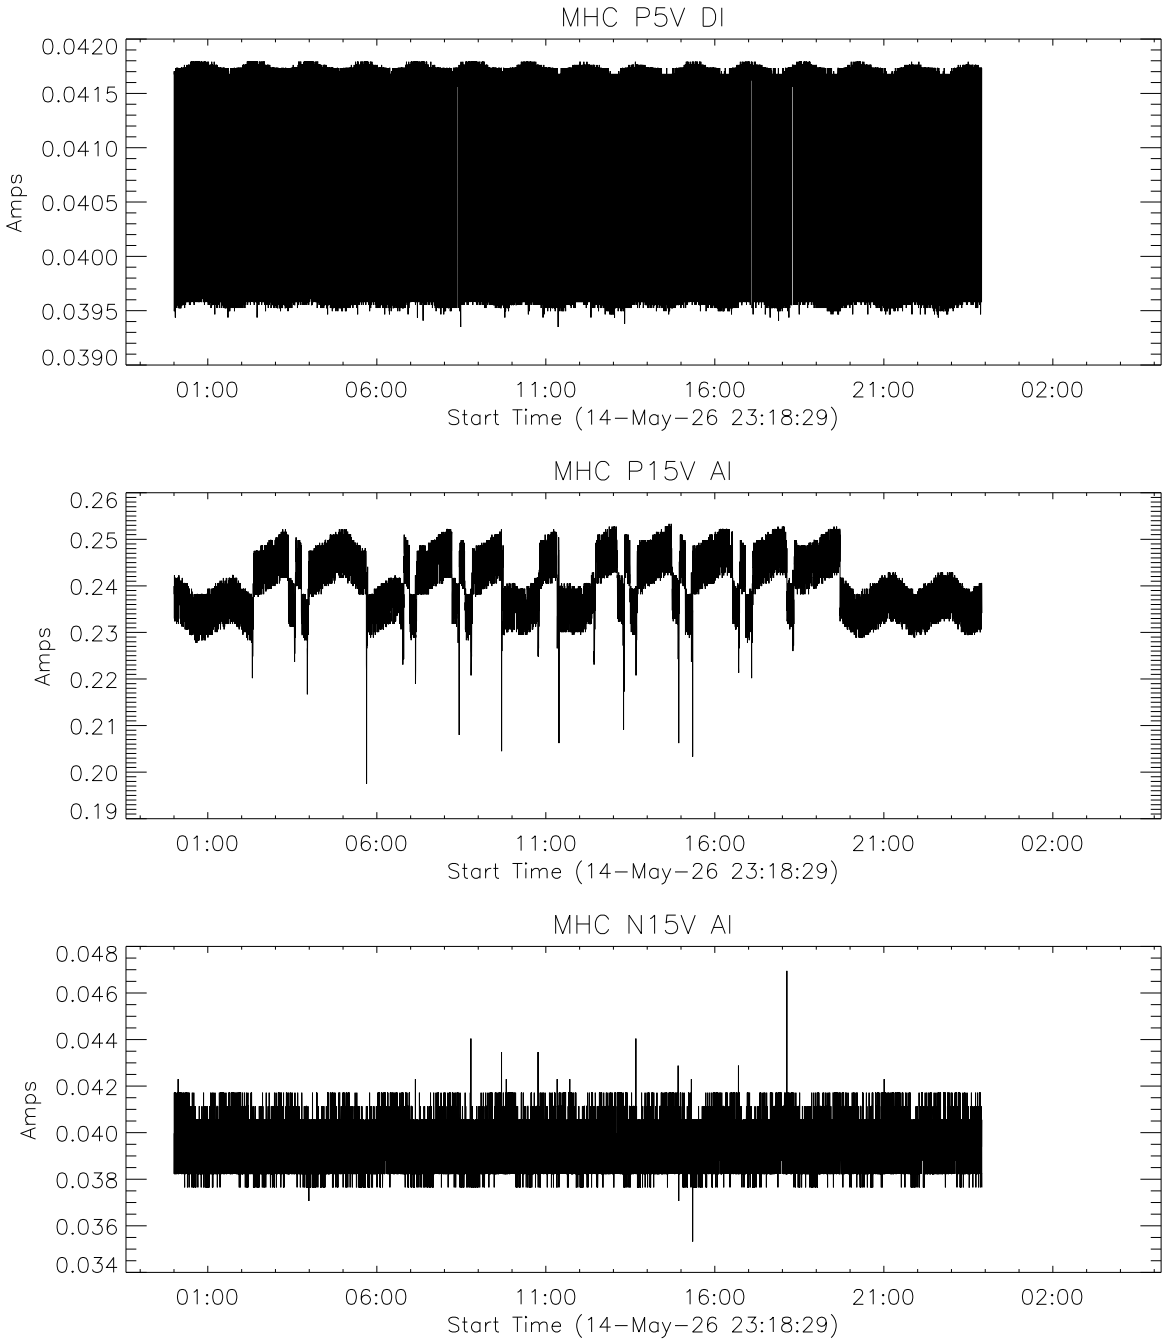
MHC P5V DI
Amps
0.0420
0.0415
0.0410
0.0405
0.0400
0.0395
0.0390
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (14−May−26 23:18:29)
MHC P15V AI
Amps
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (14−May−26 23:18:29)
MHC N15V AI
Amps
0.048
0.046
0.044
0.042
0.040
0.038
0.036
0.034
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (14−May−26 23:18:29)

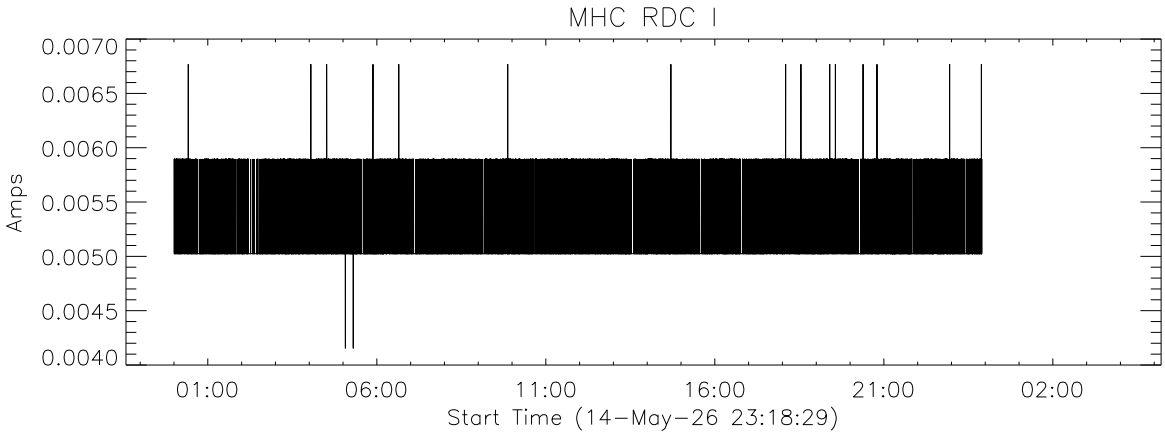
MHC RDC I
0.0070
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
0.0045
0.0040
Amps
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (14-May-26 23:18:29)